




Типовой вид спринклерного оросителя розеткой вниз в подвесном потолке

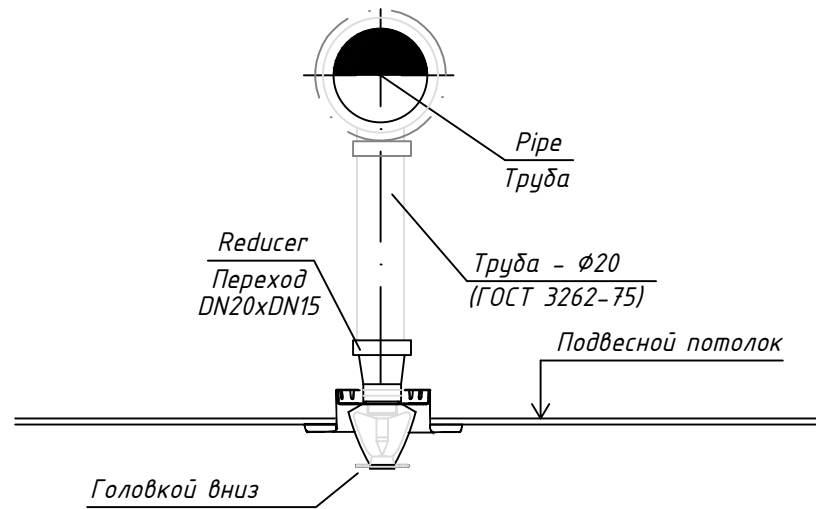

Типовой вид спринклерного оросителя розеткой вниз

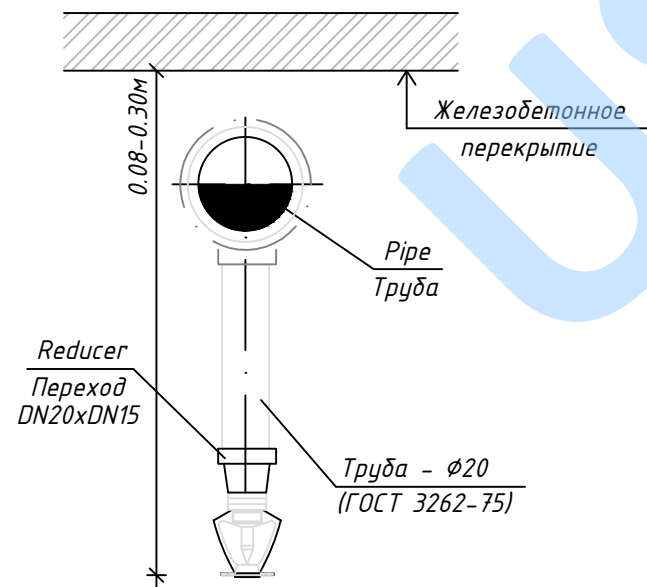

Крепление труб DN25-DN50 к бетонному перекрытию. Крепить через 4,0м

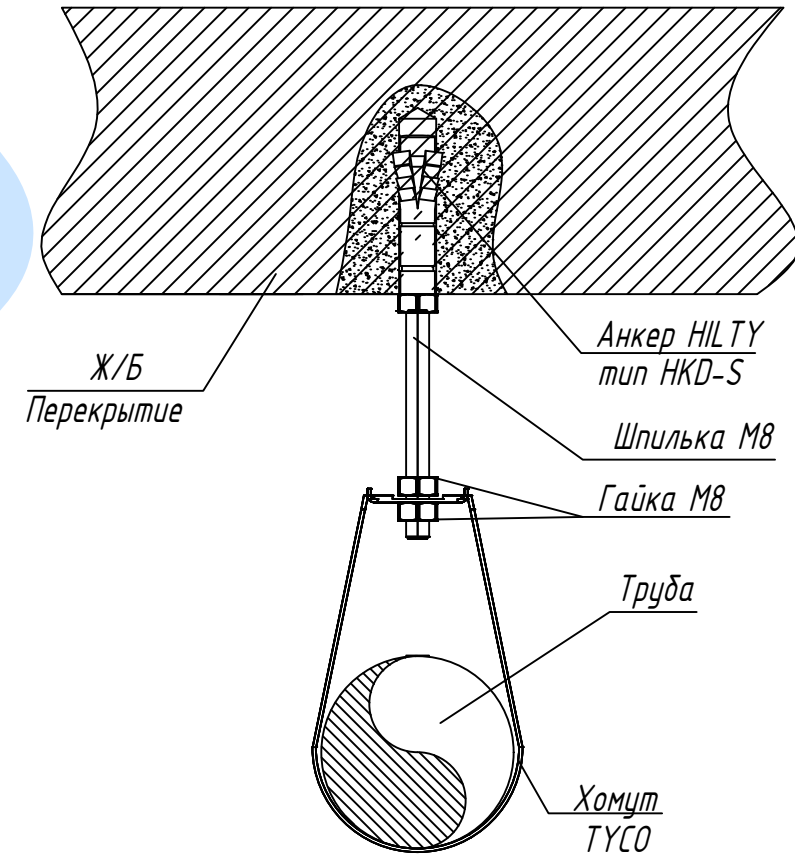

Требования к монтажу

Крепления трубопроводов осуществлять в соответствии с требованиями СП 485.1311500.2020. Для диаметров 50мм и менее расстояния между крепелниями принять 4м, более 50мм - 6м. Расстояние между крепелниями до последнего крепелния 1,2м для труб диаметром 25мм и более, 0,9м для диаметров менее 25мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов	
						Р	3		
Крепления. Узлы									

